




DE

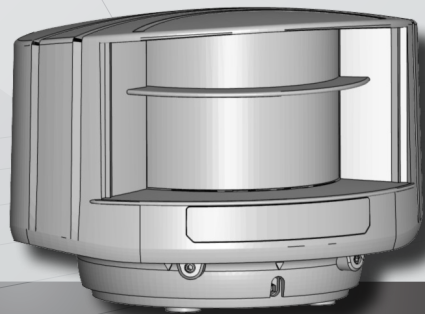

LZR[®]-I100/ -I110


LASER SCANNER FÜR INDUSTRIETORE

I100: max. Erfassungsbereich von 9,9 m x 9,9 m

I110: max. Erfassungsbereich von 5,0 m x 5,0 m

Bedienungsanleitung für Softwareversion ab 0600

SICHERHEIT

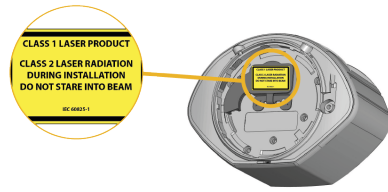


Dieses Gerät sendet unsichtbare und sichtbare Laserstrahlung.
 IR Laser: Wellenlänge 905nm; Ausgangsleistung <0.10mW
 (Klasse 1 nach IEC 60825-1)
 Sichtbare Laser: Wellenlänge 635nm; Ausgangsleistung <1mW
 (Klasse 2 nach IEC 60825-1)

Die sichtbaren Laserstrahlen sind im Normalbetrieb ausgeschaltet. Sie können zu Montagezwecken kurzfristig und nur durch Fachpersonal aktiviert werden. Nicht in die roten sichtbaren Laserstrahlen schauen.




ACHTUNG!

Die Verwendung von Bedienelementen, Einstellungen oder die Ausführung von Vorgängen, die von den hier beschriebenen abweichen, können zu gefährlicher Strahlungsexposition führen.




Nicht in die roten sichtbaren Laserstrahlen schauen.



Jeglicher Reparaturversuch durch unbefugtes Personal annulliert die werksseitige Garantie.




Montage und Inbetriebnahme des Sensors nur durch geschultes Fachpersonal.




Testen Sie, ob der Sensor ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie die Installation verlassen.

Die Risikobeurteilung und die Installation des Sensors und des Torsystems gemäß der nationalen und internationalen Vorschriften und Normen zur Torsicherheit. Andere Anwendungen des Geräts entsprechen nicht dem zugelassenen Zweck und können nicht vom Hersteller garantiert werden. Der Hersteller kann die Verantwortung für mangelhafte Installationen oder Einstellungen des Sensors nicht übernehmen.


INSTALLATION UND WARTUNG




Extreme Vibrationen vermeiden.




Die Sichtfenster nicht abdecken.




Bewegliche Objekte und Lichtquellen im Erfassungsbereich vermeiden.




Rauch, Nebel und Staubwolken im Erfassungsfeld vermeiden.



Kondensation vermeiden.




Plötzliche oder extreme Temperaturschwankungen vermeiden.




Direktes Bestrahlen mit Hochdruckreiniger ist zu vermeiden.



Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien einsetzen.




Die Frontfenster regelmäßig mit einem sauberen und feuchten Tuch abwischen.




In Umgebungen, in denen die Temperatur unter -10°C fallen kann, sollte der Sensor ununterbrochen eingeschaltet sein.

BESCHREIBUNG

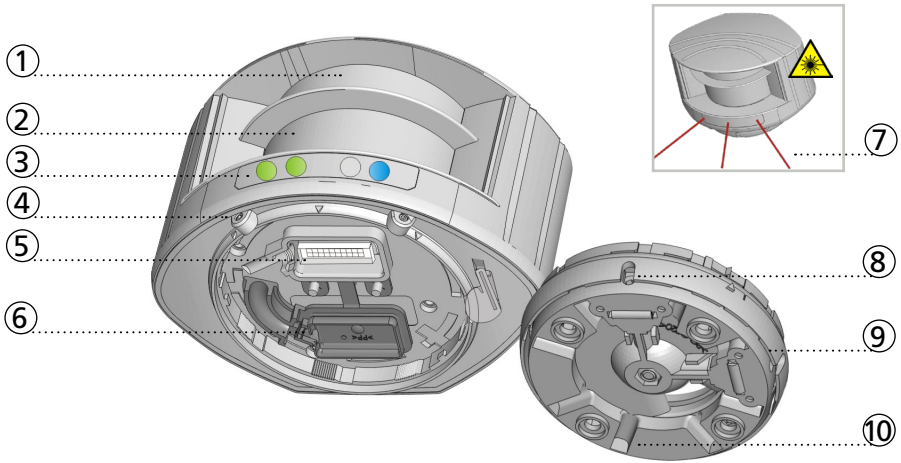


- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Lasereinheit-Sender | 6. Schutzabdeckung |
| 2. Lasereinheit-Empfänger | 7. Sichtbare Laserstrahlen (3) |
| 3. LED-Signale (4) | 8. Neigungswinkeleinstellungen (2) |
| 4. Positionsverriegelungen (2) | 9. Justierbarer Montagesockel |
| 5. Anschlussstecker | 10. Kabelführungen (4) |

LED-SIGNAL



1. Erfassungsanzeige: Relais 1 - Optionales Feld
2. Erfassungsanzeige: Relais 2 - Absicherungsfeld
3. Fehleranzeige
4. Betriebsanzeige



Erfassungsanzeige




Fehleranzeige



Betriebsanzeige



Alle 4 LEDs können anhand der Fernbedienung aus- und wieder eingeschaltet werden. Dieses kann nützlich sein wenn der Sensor keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollte.



SYMBOLE



Achtung!
Laserstrahlung




Fernbedienungs-
sequenz



Fernbedienungs-
einstellungen



Werks-
einstellungen



Gemäß



Nicht
gemäß



Achtung!
Wichtig!



Tip
Info

WIE BENUTZT MAN DIE FERNBEDIENUNG?



30 Minuten nach der letzten Benutzung der Fernbedienung verriegelt der Sensor den Zugriff per Fernbedienung. Schalten Sie den Sensor aus. Nach dem erneuten Einschalten ist der Zugriff auf den Sensor wieder möglich.



Nach dem Entriegeln blinkt die rote LED und der Sensor ist zugänglich.




Falls nach dem Entriegeln die rote LED schnell blinkt, geben Sie bitte den Zugangscode ein.




Am Ende der Einstellungen, den Sensor verriegeln.



EINEN ODER MEHRERE PARAMETER EINSTELLEN




EINEN WERT ÜBERPRÜFEN



x = Anzahl der Blinkzeichen = Wert des Parameters



AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN




Einlernprozess

EINEN ZUGANGSCODE SPEICHERN

Der Zugangscode (1 bis 4 Ziffern) wird empfohlen bei Sensoren die nah beieinander installiert sind.





EINEN ZUGANGSCODE LÖSCHEN




Den Zugangscode eingeben


1 MONTAGE

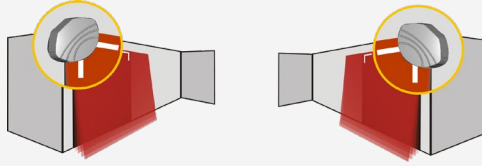


Die Bohrschablone benutzen um den Sensor korrekt zu positionieren. Das graue Dreieck kennzeichnet das Erfassungsfeld. Die vorgezeichneten Löcher bohren und wenn möglich, ein Loch für das Kabel bohren.




Das Kabel ca. 10 cm durch die Durchführung ziehen. Wenn kein Loch möglich ist, die seitlichen Kabelführungen auf der Rückseite des Sockels benutzen.




Den Montagesockel positionieren und die 4 Schrauben gut festdrehen um Vibrationen zu vermeiden.



Die Schutzkappe öffnen, den Stecker anschliessen und das Kabel in den Schlitz drücken. Die Schutzkappe schließen und gut befestigen.




Das Gehäuse auf den Montagesockel positionieren und den Sensor drehen bis die zwei Dreiecke sich gegenüberstehen.



Benutzen Sie das LBA Zubehör falls notwendig.

2 ANSCHLUSS

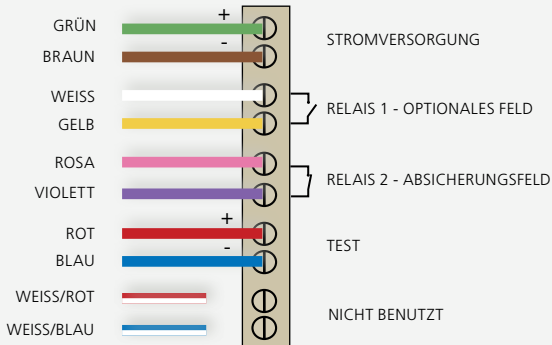

Benutzen Sie das Power Supply Module (24V DC, 0.75 A) falls notwendig.



Der Sensor testet beide Relais.



Steuerung ohne Test: Roten und blauen Draht an Stromversorgung anschliessen (mit Polarität)

CAT2
Pl d


3 POSITIONIERUNG

Entriegeln und die sichtbaren Laserstrahlen aktivieren um die Vorhänge parallel zum Tor zu positionieren.


Die sichtbaren Laserstrahlen mit der gleichen Tastenkombination deaktivieren. Ansonsten erlöschen die Laserstrahlen automatisch nach 15 Minuten.



1
Positionieren Sie die **seitliche Lage** des Erfassungsfeldes.




2
Passen Sie den **Neigungswinkel** des Erfassungsfeldes mit einem Innensechskantschlüssel an.

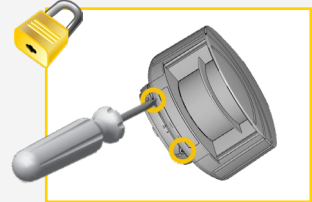


Die **Position** des Montagesockels **verriegeln**, um Störungen bei externen Vibrationen zu vermeiden.


Die Abstände zwischen den Vorhängen sind von der Montagehöhe und -seite abhängig.



Die sichtbaren Laserstrahlen zeigen ungefähr die Lage des Vorhangs V1.




Der Abstand zwischen den inneren Vorhängen der 2 Sensoren darf bei konformer Absicherung nach EN12453 max. 20 cm sein.



4 MONTAGESEITE

Die Montageseite kontrollieren und den entsprechenden Wert wählen.

Bitte aus dem Erfassungsfeld treten um Störungen zu vermeiden.




1 links 2 rechts **CAT2 Pl d**

3 links 4 rechts 5 mitte **CAT2 Pl d**

MIT HINTERGRUND
Der Sensor speichert den Referenzabstand zum Boden und signalisiert bei geänderter Sensorposition einen Fehler.

OHNE HINTERGRUND
Keine Referenzbildspeicherung, kein Signal.

Ein Einlernprozess wird gestartet, der Sensor lernt seine Umgebung ein und bestimmt automatisch sein(e) Erfassungsfeld(er). Beide roten LEDs blinken langsam und während 30 Sekunden leuchten die 3 sichtbaren Laserstrahlen automatisch auf.



Nach Einstellen der Montageseite, sind das Absicherungsfeld und das optionale Feld gleich groß.



5 CONFIGURATION DES ABSICHERUNGSFELDES (RELAIS 2)

EINLERNPROZESS

Nach einer Installation, einer Änderung der Sensorposition oder innerhalb des Erfassungsbereiches wird empfohlen einen Einlernprozess zu starten.







Das Erfassungsfeld sollte während des Einlernprozesses frei von starkem Regen, Nebel, Schneefall und sonstigen beweglichen Objekten sein.




Während des Einlernprozesses lernt der Sensor seine Umgebung ein und passt die Erfassungsfeldform an diese an. Objekte die sich im Erfassungsfeld befinden, werden ausgeschnitten.

FELDABMESSUNGEN

Nach dem Einlernprozess können die Feldabmessungen anhand der Fernbedienung verringert werden.

| | LZR®-I100 | | | LZR®-I110 | | |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | MIN | MAX | | MIN | MAX | |
| BREITE | | | | | | |
|   | 00 | 05 - 99 | kein Feld | 00 | 05 - 50 | kein Feld |
| | 0,5 m | 9,9 m | | 0,5 m | 5,0 m | |
| HÖHE | | | | | | |
|   | 01 | 01 - 99 | | 01 | 01 - 50 | |
| | 0,1 m | 9,9 m | | 0,1 m | 5,0 m | |



zB:   für eine Breite von 6,2 m



Das Feld ist standardmäßig begrenzt auf 5 x 5 m. Sie können die Abmessungen anhand der Fernbedienung anpassen, diese können jedoch die Form die durch dem Einlernprozess definiert wurde, nicht überschreiten.



WERKSEINSTELLUNGEN





6 KONFIGURATION DES OPTIONALEN FELDES (RELAIS 1)



Vergewissern Sie sich, dass der weiße und gelbe Draht an den entsprechenden Eingängen verkabelt wurde bevor Sie eine dieser beiden Konfigurationen wählen.

EINLERNPROZESS MITTELS VIRTUELLER DRUCKTASTER (VD)


Installieren Sie einen oder zwei virtuelle Drucktaster um das Tor «manuell» zu öffnen.



1 Den virtuellen Drucktaster-Aufkleber **im Erfassungsfeld** kleben.

2 Einen VD-Einlernprozess starten zur Konfiguration der Erfassungsbereiche. Wenn die rote LED blinkt, Hand vor den Aufkleber halten um den Erfassungsbereich zu bestimmen. Die grüne LED blinkt 3x um das Einlernen zu bestätigen. Wenn die rote LED wieder blinkt, einen 2. Erfassungsbereich einlernen oder warten bis die grüne LED aufleuchtet.

Nach einer Änderung der Sensorposition oder innerhalb des Erfassungsbereiches wird empfohlen einen VD-Einlernprozess zu starten.
ACHTUNG! Dieser VD-Einlernprozess ist anders als der des Absicherungsfeldes.

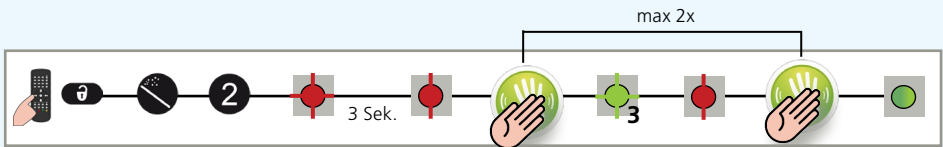

FELDABMESSUNGEN

Verringern Sie die Feldabmessungen falls notwendig.



Um die Feldabmessungen einzustellen müssen Sie die Virtuellen Drucktaster löschen indem Sie einen neuen VD-Einlernprozess starten, aber ohne jegliche Bewegung im Erfassungsfeld.

| | LZR®-I100 | LZR®-I110 |
|---------------|---|---|
| BREITE | 00 05 - 99 wie Absicherungsfeld 0,5 m 9,9 m | 00 05 - 50 wie Absicherungsfeld 0,5 m 5,0 m |
| HÖHE | 00 05 - 99 kein Feld 0,5 m 9,9 m | 00 05 - 50 kein Feld 0,5 m 5,0 m |

Relaiskonfiguration auf Wert 3 einstellen: **3**



Testen Sie ob der Sensor ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie die Installation verlassen.



FERNBEDIENUNGSEINSTELLUNGEN (OPTIONAL)

ERFASSUNGSVORHÄNGE



VORHANG V1 V2 V3 V4

- 0 Vorhang ist nicht aktiv
- 1 Vorhang ist aktiv auf optionales Feld
- 2 Vorhang ist aktiv auf Absicherungsfeld
- 9 Vorhang ist aktiv auf beiden Feldern




zB: V1 + V2 sind aktiv auf Absicherungsfeld
V3 + V4 sind aktiv auf optionales Feld



V1 ist aktiv auf beiden Feldern
V2+V3 sind aktiv auf Absicherungsfeld
V4 ist nicht aktiv



Alle Vorhänge sind aktiv auf beiden Feldern



Die Abstände zwischen den Vorhängen sind von der Montagehöhe und -seite abhängig. Wenn der Laser auf der linken Seite montiert ist, beträgt der Abstand zwischen dem Vorhang V1 und dem Vorhang V4 ca. 10 cm pro Meter (Montagehöhe).
Beispiel: bei Montagehöhe von 5 m ist der Abstand 50 cm.

IMMUNITÄTSFILTER

FÜR KRITISCHE UMGEBUNGEN (REGEN, SCHNEE, NEBEL)

| | | | |
|-------|---------------|--------------|------------|
| Innen | Außen niedrig | Außen mittel | Außen hoch |
| 1 | 2 | 3 | 4 |


LZR®-I100 max.

FÜR KRITISCHE OBJEKTE (SCHWARZE AUTOS)

| | | | |
|-------|---------------|--------------|------------|
| Innen | Außen niedrig | Außen mittel | Außen hoch |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

LZR®-I110 max.

GRAUZONE



F2

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

cm

Erhöhen in einer Umgebung mit Schnee, Laub usw.

MIN. OBJEKTGRÖSSE (geschätzte Werte)

F1

| | | | | |
|-----|---|----|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aus | 5 | 10 | 15 | 20 |

cm

VERZÖGERUNG DER AUSGANGSAKTIVIERUNG (geschätzte Werte)

F3

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Aus | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |

ms


Die Ausgänge werden geschaltet wenn die Erfassungsdauer ≥ gewählte Zeit in ms.

ERFASSUNGSFELD-UMLEITUNG

F1

| | |
|----|-------------------------|
| 0 | 1 |
| R1 | Optional oder Absicher. |
| R2 | Absicherung |

RELAISKONFIGURATION



F4










| | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| R1 | A - NO | P - NC | P - NC | A - NO |
| R2 | P - NC | A - NO | P - NC | A - NO |

A = Aktiv
P = Passiv
NO = Schließer
NC = Öffner

R = RELAIS-AUSGANG



STÖRUNGSBEHEBUNG

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Keine blaue LED. | <p>Keine Spannungsversorgung.</p> <p>Die Polarität der Stromversorgung ist vertauscht.</p> <p>Alle LEDs wurden deaktiviert mittels Fernbedienung.</p> | <p>1 Die Kabel und Stecker überprüfen.</p> <p>1 Die Polarität der Stromversorgung überprüfen.</p> <p>1 Die LEDs mittels Fernbedienung aktivieren.</p> |
|  | Nur blaue LED leuchtet. | Der Überwachungseingang ist nicht angeschlossen. | <p>1 Verkabelung überprüfen. Roter und blauer Draht müssen am Testeingang oder an die Stromversorgung angeschlossen werden.</p> |
|  | Die Erfassungs-LED bleibt grün. | <p>Die Erfassungsfelder sind zu klein oder deaktiviert.</p> <p>Die Objektgröße ist zu klein.</p> | <p>1 Die Feldgröße überprüfen.</p> <p>2 Einlernprozeß starten.</p> <p>1 Die min. Objektgröße verringern.</p> |
|  | Die Erfassungs-LED bleibt rot. | <p>Jemand oder etwas befindet sich im Erfassungsfeld.</p> <p>Das Feld berührt den Boden, die Wand oder das Tor, was zu einer Erfassung führt.</p> | <p>1 Aus dem Erfassungsfeld treten und/oder Objekt(e) aus dem Feld entfernen.</p> <p>1 Die 3 Rotlichtlaser aktivieren und die Sensorposition überprüfen. Position mit Innensechskantschlüssel anpassen.</p> <p>2 Feldgröße überprüfen.</p> <p>3 Einlernprozess starten.</p> |
|   | Orange LED blinkt und Erfassungs-LEDs sind rot. | Es wurde keine Referenzebene gefunden. | <p>1 Position des Sensors überprüfen.</p> <p>2 Montageseite überprüfen. Falls kein Hintergrund vorhanden ist, den Parameter Montageseite auf Wert 3 bis 5 setzen.</p> <p>3 Neues Einlernen starten.</p> |
|  | Orange LED leuchtet. | <p>Der Sensor ist maskiert.</p> <p>Die Spannungsversorgung ist außerhalb der Grenzwerte.</p> <p>Der Sensor überschreitet seine Temperaturgrenze.</p> <p>Interner Fehler</p> | <p>1 Sichtfenster überprüfen und mit einem feuchten Tuch reinigen.</p> <p>1 Die Spannungsversorgung überprüfen.</p> <p>1 Die Aussentemperatur am Sensor überprüfen. Eventuell den Sensor vor Sonneneinstrahlung schützen (Haube).</p> <p>1 Einige Sekunden warten. Sollte die LED weiterhin leuchten, Sensor ausschalten. Leuchtet beim Einschalten die orange LED erneut auf, den Sensor ersetzen.</p> |
|  | Der Sensor reagiert nicht auf die Fernbedienung. | <p>30 Minuten nach der letzten Benutzung der Fernbedienung sperrt der Sensor den Zugriff auf die Fernbedienung.</p> <p>Die Batterien der Fernbedienung sind nicht richtig eingelegt oder leer.</p> <p>Die Fernbedienung ist falsch ausgerichtet.</p> <p>Ein reflektierendes Objekt ist in der Nähe des Sensors.</p> | <p>1 Den Sensor ausschalten. Nach dem erneuten Einschalten ist der Zugriff auf den Sensor wieder 30 Minuten lang möglich.</p> <p>1 Batterien überprüfen oder ersetzen.</p> <p>1 Die Fernbedienung in Richtung des Sensors halten. Die Fernbedienung sollte allerdings nicht mit einem geraden Winkel auf den Sensor gerichtet werden.</p> <p>1 Hochreflektierendes Material in der Nähe des Sensors vermeiden.</p> |
|  | Der Sensor entriegelt nicht. | Sie müssen einen Zugangscode eingeben oder der eingegebene Code ist falsch. | <p>1 Den Sensor ausschalten. Nach dem Einschalten können Sie eine Minute lang ohne Code auf den Sensor zugreifen.</p> |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Technologie: | Laser Scanner, Lichtlaufzeitmessung |
| Erfassungsmodus: | Bewegung und Anwesenheit (EN 12453 Typ. E) |
| Max. Erfassungsbereich: | LZR®-I100: 9,9 m x 9,9 m; LZR®-I110: 5,0 m x 5,0 m |
| Grauzone: | 5 - 25 cm (einstellbar) |
| Remissionsfaktor: | > 2 % |
| Winkelauflösung: | 0,3516 ° |
| Min. erfasste Objektgröße (typ.): (im Verhältnis zum Objektabstand) | LZR®-I100: 2,1 cm @ 3 m ; 3,5 cm @ 5 m ; 7 cm @ 10 m LZR®-I110: 2,1 cm @ 3 m ; 3,5 cm @ 5 m |
| Testkörper: | 700 mm x 300 mm x 200 mm (Testkörper A gemäß EN 12453) |
| Charakteristiken des Senders: | (IEC/EN 60825-1) |
| Infrarot Laser | Wellenlänge 905nm; Ausgangsleistung <0.10mW (Klasse 1) |
| Rote sichtbare Laser | Wellenlänge 635nm; Ausgangsleistung <1mW (Klasse 2) |
| Stromversorgung auf Sensorseite: | 10-35 V DC <small>(Das Gerät darf nur unter Sicherheitskleinspannungen (SELV) mit sicherer elektrischer Trennung betrieben werden)</small> |
| Leistungsaufnahme: | < 5 W |
| Einschalt-Spitzenstrom: | 1.8 A (max. 80 ms @ 35 V) |
| Max. Kabellänge: | 10 m |
| Antwortzeit: | typ 20 ms; max. 80 ms (+ Verzögerung der Ausgangsaktivierung) |
| Ausgänge: | 1 elektronische Relais (galvanisch isolierte Ausgänge - polaritätsfrei) |
| Max. Schaltspannung: | 35 V DC / 24 V AC |
| Max. Schaltstrom: | 80 mA (resistiv) |
| Schaltzeit: | t _{ON} =5 ms; t _{OFF} =5 ms |
| Durchlasswiderstand: | typ. 30 Ω |
| Verlustspannung: | < 0.7 V bei 20 mA |
| Kriechstrom: | < 10 µA |
| Eingang: | 2 Optokoppler (galvanisch isolierte Eingänge - polaritätsfrei) |
| Max. Kontaktspannung: | 35 V DC (Überspannungsgeschützt) |
| Schaltschwelle: | Log. H: >8 V DC; Log. L: <3 V DC |
| Antwortzeit am Überwachungseingang: | < 5 ms |
| LED-Signal: | 1 blaue LED: Betriebszustand; 1 orange LED: Fehleranzeige; 2 zweifarbige LEDs: Statusanzeige der Ausgänge (grüne LED: keine Erfassung; rote LED: Erfassung) |
| Abmessungen: | 125 mm (L) x 93 mm (B) x 70 mm (Montagesockel + 14 mm) |
| Gehäusematerial: | PC/ASA |
| Farbe: | Schwarz oder weiß |
| Einrastposition auf Montagesockel: | -45 °, 0 °, 45 ° |
| Drehbereich auf Montagesockel: | -5 ° to +5 ° (verriegelbar) |
| Neigungswinkel auf Montagesockel: | -3 ° to +3 ° |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Temperaturbereich: | -30°C bis +60°C in Betrieb; -10°C bis +60°C außer Betrieb |
| Feuchtigkeit: | 0-95% nicht kondensierend |
| Vibrationen: | Auf 2 G begrenzt (in Betrieb) |
| Verschmutzung der Sichtfenster: | Max. 30%; homogen |
| Konformität: | EN 12453 level E; EN 12978; EN ISO 13849-1 CAT2, Pl "d"; IEC/EN 60825-1; IEC/EN 61496-1; IEC/EN 61496-3 ESPE Type 2; IEC/EN 62061 SIL 2 |



Hiermit erklärt BEA, dass sich der LZR®-I100/-I110 in Übereinstimmung mit der Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU und 2006/42/EC befindet.

Benannte Stelle für EG-Baumusterprüfung: 0044 - TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstr. 20, 45141 D-Essen

EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: 44 205 13089629

Estelle Graas, Angleur, March 2019

Die vollständige Konformitätserklärung kann auf unserer Webseite heruntergeladen werden

Dieses Produkt muss getrennt vom allgemeinen Hausmüll entsorgt werden.

